


Snelselectietool | Outil de sélection

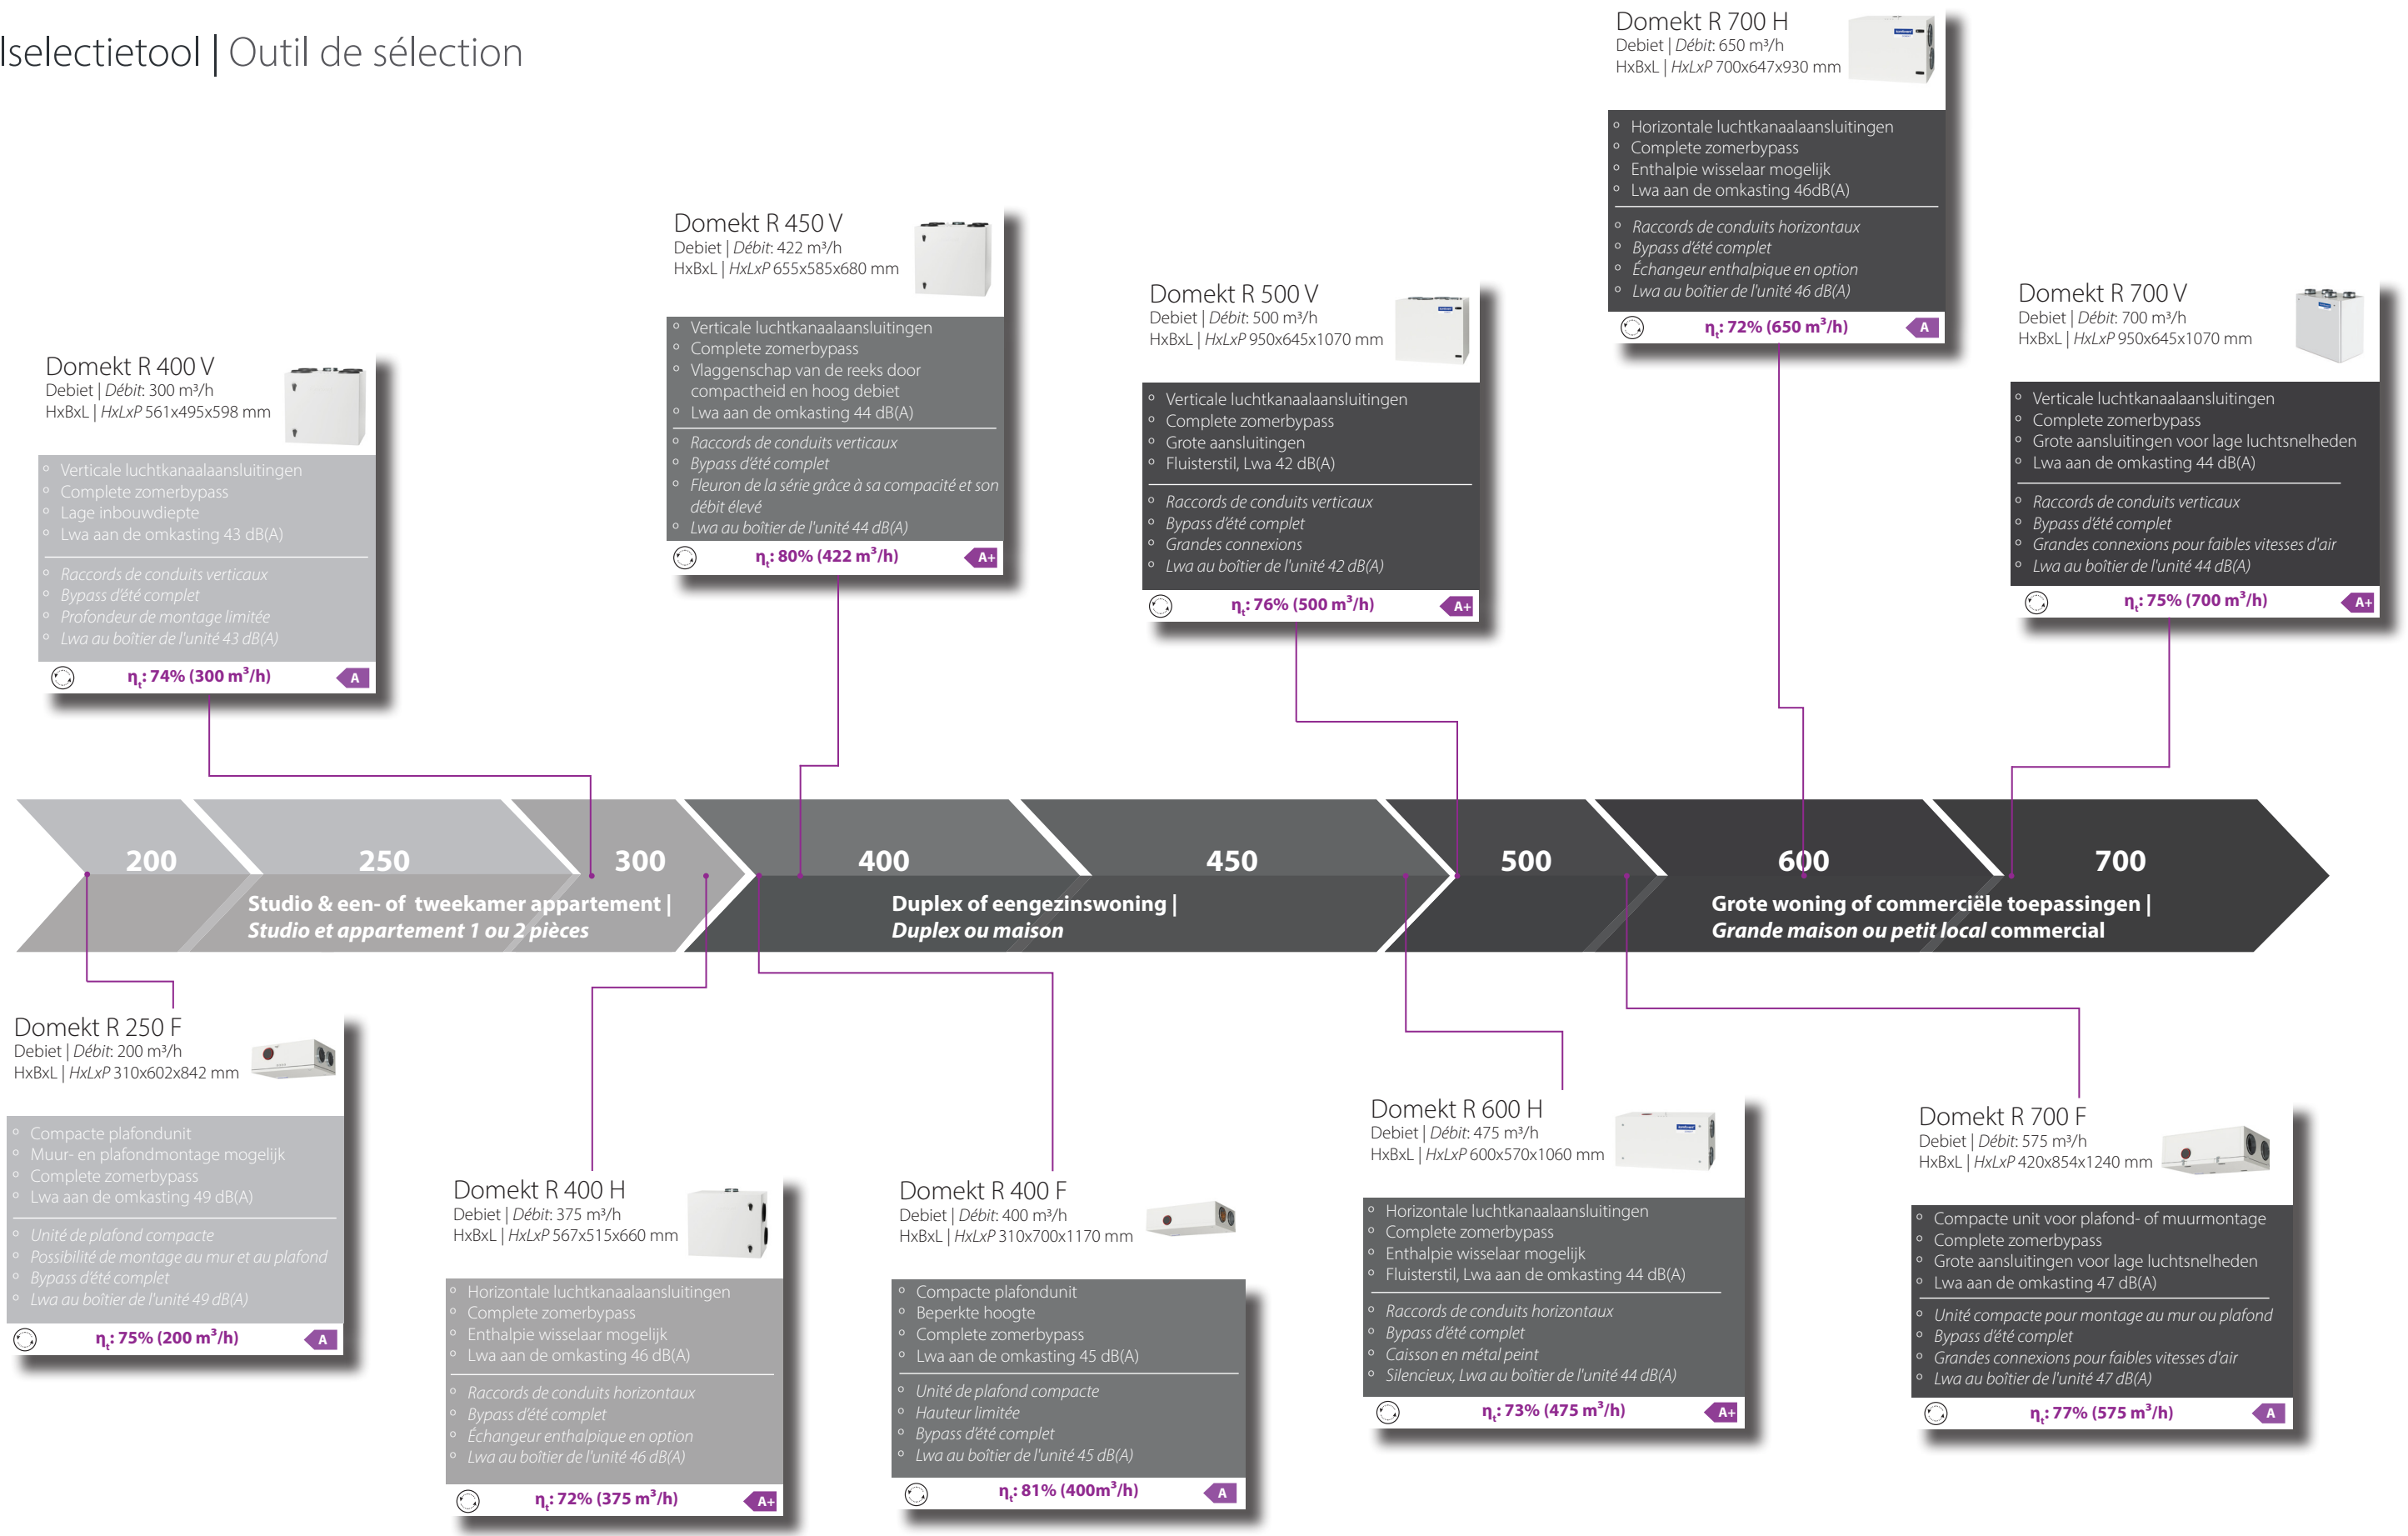

Opgegeven geluidsniveau voor kastuitstraling, Lw in dB(A) bij de referentieluchtstroom volgens Ecodesign. Hou bij de selectie van uw toestel rekening met de verwachte opvoerhoogte van uw kanaalsysteem. Raadpleeg bij elke selectie de prestatiegrafiek op de productpagina op www.ventilairgroup.be of de Domekt selectiesoftware.

Niveau sonore déclaré pour les émissions de l'armoire, Lw en dB(A) au débit d'air de référence selon l'écoconception. Lors de la sélection de votre appareil, prenez en compte la hauteur des canaux de votre système. Pour chaque sélection, consultez le graphique de performance sur la page du produit sur www.ventilairgroup.be ou le logiciel de sélection Domekt.

η_t: thermisch rendement van de unit (bij aangegeven debiet, geschikt voor EPB)

η_t: rendement thermique d'une unité (à débit nominal, approprié pour le PEB)

warmtewiel: warmte- en vochtrecuperatie, bevriest nooit, geen condensafvoer nodig, compact

échangeur rotatif: récupération de chaleur et d'humidité, ne gèle jamais, pas besoin d'évacuation de condensats, compacte